



- Приемник сигнала
- Индикатор работы
- Индикатор таймера
- Переключатель Включения/Выключения внутреннего агрегата
- Датчик температуры в помещении

Стандартное расположение отверстий в стене

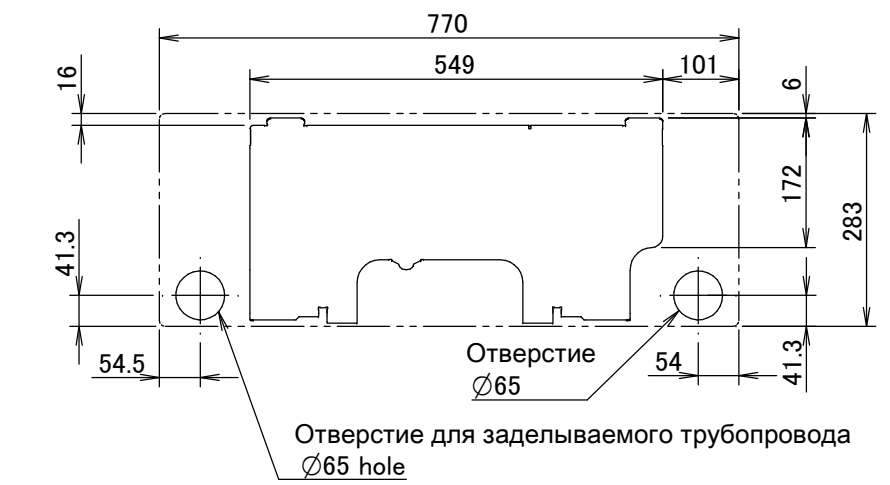


- Газовая трубка $\varnothing 9.5$ CuT (The length of pipe outside the unit: about 350)
- Жидкостная линия $\varnothing 6.4$ CuT (The length of pipe outside the unit: about 400)
- Сливной шланг (connecting part I.D. $\varnothing 14$, O.D. $\varnothing 16$ the hose length of outside the unit: about 450)

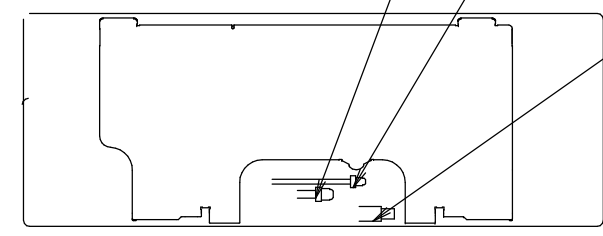

Беспроводный пульт дистанционного управления



Необходимое пространство для монтажа

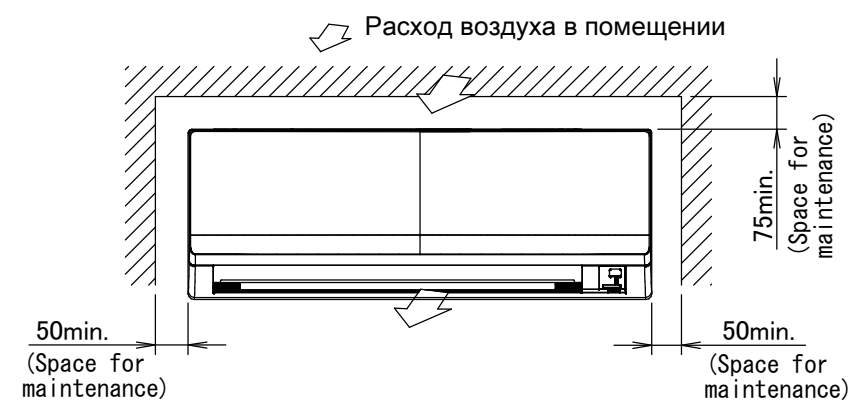

Угол лопасти

